


Secuencia del funcionamiento básico para la serie KM

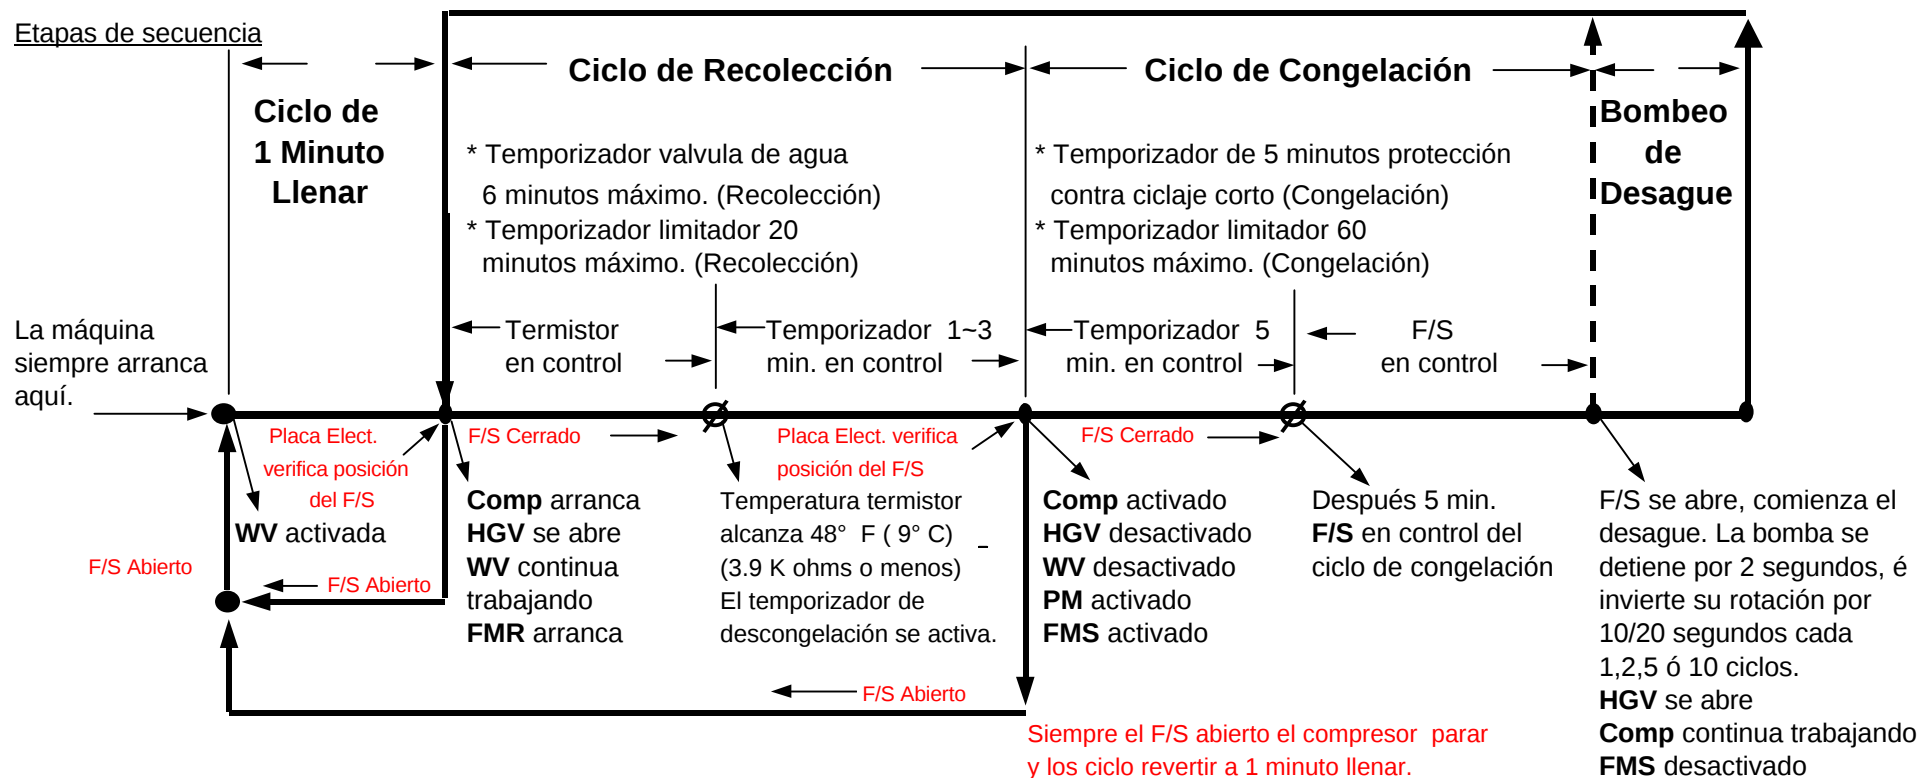

LEYENDA:

Comp -Compresor	FMR -motor del ventilador para condensador remoto.	WV -Valvula de entrada de agua
F/S -Interruptor magnético flotante	FMS -motor de ventilador para condensador integra.	
HGV -Valvula de gas caliente	PM - Bomba de agua	

NOTA: El dispositivo de seguridad para alta temperatura se activa al alcanzar 127° F (53° C). Se desactiva apagando y encendiendo inmediatamente el interruptor de arranque.